



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-138-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-06-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico - Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-06-2016	02:00	23-06-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Carla Guilcapi; Ing. Evelyn Mina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección Técnica de Control de Actividades que Afectan la Calidad del Agua del Río Daule

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito - Guayaquil	22-06-2016	02:00	22-06-2016	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Guayaquil - Quito	23-06-2016	13:00	23-06-2016	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3179005600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Ing. Evelyn Mina  
ANALISTA TÉCNICO - ARCA  
CC. 1716634504

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Mgs. Efraín A. Novillo S.  
DIRECTOR TÉCNICO-ARCA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Ing. Mario Lenin Viteri Camacho  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO N°1 ACTUALIZADA 12/06/2013



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA... 21/06/2016 ... HORA... 13:00

RECIBE... Alicia Pardo

FIRMA...



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA... 21/06/2016 ... HORA... 14:00

RECIBE...

FIRMA...

Autonizado  
Área Financiera

Revisar, analizar y realizar proceso de pago conforme normativa legal vigente

Agencia de Regulación y Control del Agua  
PRESUPUESTO  CONTABILIDAD  TESORERÍA



Agencia de Regulación y Control del Agua

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA: 01/07/2016

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> ARCA-DT-138-2016	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 01-07-2016
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista Técnico – Servidor Público 5
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Guayaquil-Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección Técnica de Gestión Institucional

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Ing. Carla Guilcapi; Ing. Evelyn Mina; Sr. Edison Moya

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES**

En atención a la disposición verbal del Director Ejecutivo Encargado de la ARCA, Ing. Edwin Ignacio Gordón Rosero, el 21 de junio del 2016, según lo establecido en el Artículo 8, literal a) de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 en el que se indica que para el inicio del proceso de control y sanción "el Director Ejecutivo dispondrá el inicio del proceso de investigación en función de las motivaciones que constan en el artículo 7 de dicha Regulación y lo que señala en su literal f), del mencionado artículo 7, como una de las motivaciones para actuación de la ARCA la "De oficio y/o por constatación in situ por parte de la ARCA", esta Agencia procede a realizar la inspección al punto de captación de la estación de bombeo de la planta "La Toma" para constatar la presencia de una capa de grasa en las riberas del río Daule, de acuerdo a sus competencias establecidas en el artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, LORHUyA, y en aplicación de la Regulación No. DIR-ARCA-RG-001-2016 emitida por la ARCA.

**OBJETIVOS**

Dar a conocer los hallazgos de las actividades que alteran la calidad del agua del Río Daule, así como determinar técnicamente la pertinencia de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-001-2016.

**Miércoles 22 de junio del 2016**

**ACTIVIDADES:**

- 02:30-09:00** Movilización vía Terrestre en vehículo institucional Quito- Guayaquil
- 09:00-14:00** Reunión en la Demarcación Hidrográfica de Guayas para conocer del informe técnico emitido por SENAGUA en relación al caso de afectación del Río Daule.
- 14:00- 16:00** Reunión en Estación de Bombeo de Interagua La Toma.
- 16:00 – 17:00** Inspección técnica en el kilómetro 24 en la vía a Daule, Recinto Las Mercedes.
- 17:00 - 24:00** Elaboración de informe técnico de control de actividades que alteran la calidad del agua del Río Daule.



**Jueves 23 de junio del 2016**

**ACTIVIDADES:**

**00:00 - 1:30** Elaboración de informe técnico de control de actividades que alteran la calidad del agua del Río Daule.

**9:00 – 13:00** Incorporación de observaciones al informe técnico de control de actividades que alteran la calidad del agua del Río Daule.

**13:00-21:00** Movilización vía Terrestre en vehículo institucional Guayaquil – Quito.


**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Informe técnico de control de actividades que alteran la calidad del agua del Río Daule.

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



**Fotografía 1.** Punto de captación de agua de la Estación de Bombeo "La Toma" que abastece a ciudad de Guayaquil

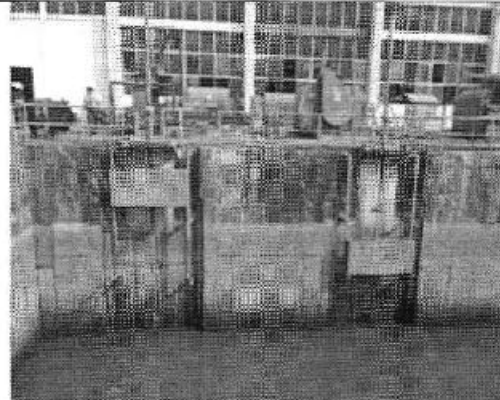


**Fotografía 2.** Punto de captación de agua para la Planta La Toma, compuertas cerradas



**Fotografía 3.** Visita de representantes del las instituciones miembros del COE cantonal a la captación de la estación de bombeo "La Toma"




**Fotografía 4.** Trabajos de contención de la substancia contaminante por parte de EP PETROEQUADOR

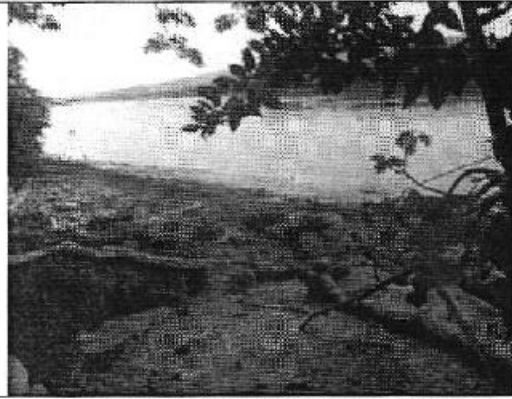

Fotografía 5. Trabajos de contención de la substancia contaminante por parte de EP PETROECUADOR




Fotografía 6. Trabajos de contención de la substancia contaminante por parte de EP PETROECUADOR

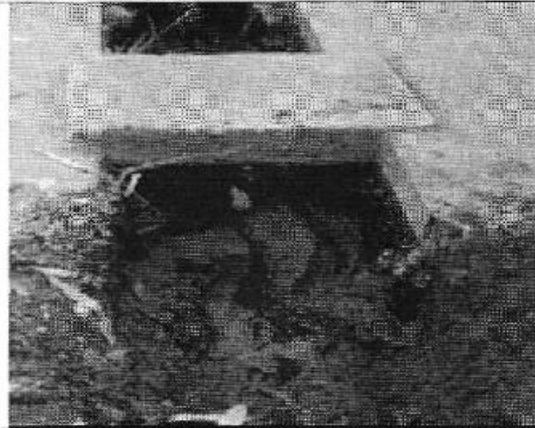

Fotografía 7. Salida de substancia contaminante de la compañía BALSASUD



Fotografía 8. Canal a través del cual se transportó la substancia contaminante hacia el río Daule

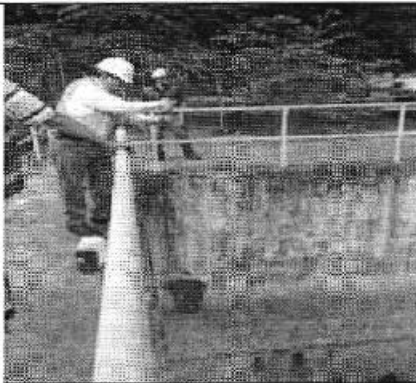

Fotografía 9. Toma de muestras en los puntos de captación de agua de la Estación de Bombeo "La Toma"



Fotografía 10. Trabajos de mitigación por parte de la Compañía BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD



Fotografía 10. Substancia contaminante en contacto con el río Daule



Fotografía 11. Clausura de de la Compañía BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD a cargo de la autoridad municipal

**DETALLE DE GASTOS:**

FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR
22/06/2016	002-001-000001466	I DESAYUNO	1,25
22/06/2016	001-001-000097924	ALIMENTACIÓN	8,53
22/06/2016	001-001-000097906	HOSPEDAJE	40,00
23/06/2016	001-001-000013759	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,25
<b>TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA</b>			<b>\$ 53,03</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-06-2016	23-06-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	02:30	21:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito - Guayaquil	22-06-2016	02:30	22-06-2016	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Guayaquil - Quito	23-06-2016	13:00	23-06-2016	21:00

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

  
 Ing. Evelyn Adriana Mina Cevallos  
 ANALISTA TÉCNICO -ARCA  
 CI: 1716209547

**NOTA**


El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado  
 15-01-2016

**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Mgs. Efraín Arturo Novillo Santiago  
 DIRECTOR TÉCNICO -ARCA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

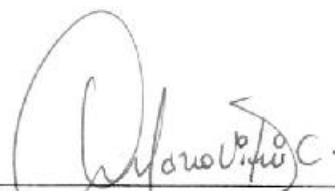

NOMBRE: Ing. Mario Lenin Viteri Camacho  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA

 **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 05-07-2016 HORA: .....  
 RECIBE: Alejandra .....  
 FIRMA: 

 **TALENTO HUMANO**  
 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 05/07/2016 HORA: 16:55  
 RECIBE:   
 FIRMA: 