

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - ARCA			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DCAPS-2023-IVT-019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-05-2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quinchiguango Campués Santiago Neptalí		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL-BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Agua Potable y Saneamiento	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-05-2023	05:00	25-05-2023	19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Santiago Quinchiguango, conductor designado			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>Mediante Memorando Nro. ARCA-DCAPS-2023-0178-M de 18 de mayo de 2023, delega al Ing. Santiago Quinchiguango, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de control conforme al Oficio Nro. ARCA-ARCA-2023-1275-OF, en el cantón San Miguel, provincia de Bolívar, para lo cual se estableció la siguiente programación:</p> <p>Lunes, 22 de mayo de 2023</p> <p>05:00 – 10:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Traslado vía terrestre desde Quito hacia San Miguel de Bolívar <p>10:00 – 17:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión de la información reportada a través del SNIM conjuntamente con los representantes de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel. <p>Martes, 23 de mayo de 2023</p> <p>08:00 – 17:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Control en campo mediante recorrido por todo el sistema de agua potable (captación, conducción, tratamiento, laboratorio, tanques de almacenamiento y distribución). ✓ Control de cumplimiento de obligaciones establecidas en la autorización de uso otorgada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica). ✓ Visita de los puntos de descarga de aguas residuales (vertidos). <p>Miércoles, 24 de mayo de 2023</p> <p>08:00 – 17:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recopilación de información de respaldos de la verificación del reporte de información en el SNIM. <p>Jueves, 25 de mayo de 2023</p> <p>08:00 – 14:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Taller de difusión de las normativas del sector hídrico dirigido a los prestadores comunitarios del cantón San Miguel de Bolívar. ✓ Visita técnica a una Junta Administradora de Agua Potable. <p>14:00 – 19:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retorno vía terrestre desde San Miguel de Bolívar hacia Quito <p>ALIMENTACIÓN: Desayuno: 07:00 – 08:00 Almuerzo: 12:00 – 14:00</p>			

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo


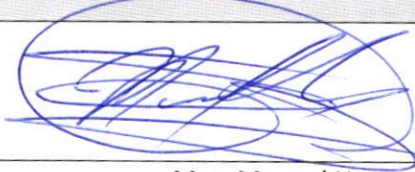
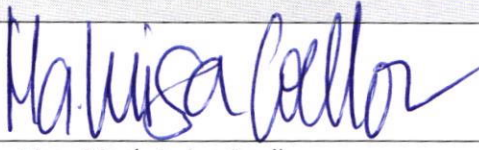
Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440



www.regulacionagua.gob.ec



Merienda: 19:00 – 20:00

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito – San Miguel de Bolívar	22-05-2023	05:00	22-05-2023	10:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	San Miguel de Bolívar - Quito	25-05-2023	14:00	25-05-2023	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 9459494		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Ing. Santiago Neptalí Quinchiguango Campués ANALISTA TÉCNICO C.C. 1002947982			Mgs. Manuel Haz DIRECTOR DE CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ARCA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
Mgs. María Luisa Coello DIRECTORA EJECUTIVA - ARCA						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 19-05-2023 HORA:
 RECIBE: 
 FIRMA:

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo

Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440

www.regulacionagua.gob.ec



República del Ecuador

Proceder con la nominación vigente realizando el control previo de compromisos de pago y pago.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA ARCA	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DCAPS-2023-IVT-019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-05-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quinchiguango Campués Santiago Neptalí	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL-BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Santiago Quinchiguango, Sr. Jimmy Vallejo.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Mediante Memorando Nro. ARCA-DCAPS-2023-0178-M de 18 de mayo de 2023, delega al Ing. Santiago Quinchiguango, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de control conforme al Oficio Nro. ARCA-ARCA-2023-1275-OF, en el cantón San Miguel, provincia de Bolívar, para lo cual se estableció la siguiente programación:	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Lunes, 22 de mayo de 2023	
05:00 – 10:30	
✓ Traslado vía terrestre desde Quito hacia San Miguel de Bolívar, durante el trayecto se tomó el tiempo para el desayuno.	
10:30 – 13:00	
✓ Conversatorio con la Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Miguel.	
✓ Verificación de información reportada en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM).	
13:00: - 14:00	
✓ Almuerzo	
14:00 – 17:00	
✓ Continuación con la verificación de información reportada en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM).	
19:00 – 20:00	
✓ Merienda	
Martes, 23 de mayo de 2023	
07:00 – 08:00	
✓ Desayuno	
08:00 – 13:00	
✓ Control de cumplimiento de obligaciones establecidas en la autorización de uso del agua otorgada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE): obra de captación, recorrido por el sistema de agua potable.	
✓ Visita de los puntos de descarga de aguas residuales (vertidos).	
13:00: - 14:00	
✓ Almuerzo	
14:00 – 17:00	

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo
 Código postal: 170524 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 394 4440
 www.regulacionagua.gob.ec



- ✓ Control en campo mediante recorrido por el sistema de agua potable (planta de tratamiento, laboratorio, tanques de almacenamiento y distribución).

19:00 – 20:00

- ✓ Merienda

Miércoles, 24 de mayo de 2023

07:00 – 08:00

- ✓ Desayuno

08:00 – 13:00

- ✓ Recopilación de información de respaldos de la verificación del reporte de información en el SNIM.

13:00: - 14:00

- ✓ Almuerzo

13:00 – 17:00

- ✓ Validación de información modificada en el SNIM y obtención de los indicadores.

19:00 – 20:00

- ✓ Merienda

Jueves, 25 de mayo de 2023

07:00 – 08:00

- ✓ Desayuno

08:00 – 14:00

- ✓ Taller de difusión de las normativas del sector hídrico dirigido a los prestadores comunitarios del cantón San Miguel de Bolívar.
- ✓ Visita técnica a la Junta Administradora de Agua Potable Alianza y Progreso.
- ✓ Control in situ debido al incumplimiento a la Regulación 003, en referencia a la entrega de información de los prestadores comunitarios.

12:00: - 13:00

- ✓ Almuerzo

14:00 – 19:00

- ✓ Traslado vía terrestre desde San Miguel de Bolívar hacia Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Registro de asistencia.
- Recopilación, levantamiento de información e inspección de control en el cantón San Miguel de Bolívar.
- Registro fotográfico.
- Control integral a las regulaciones emitidas por la ARCA, al GAD Municipal de San Miguel de Bolívar.
- Acta de compromisos de control in situ al incumplimiento de la Regulación 003.

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo

Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440


www.regulacionagua.gob.ec



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Reunión de apertura para el control integral con delegados del GADM y Empresa.

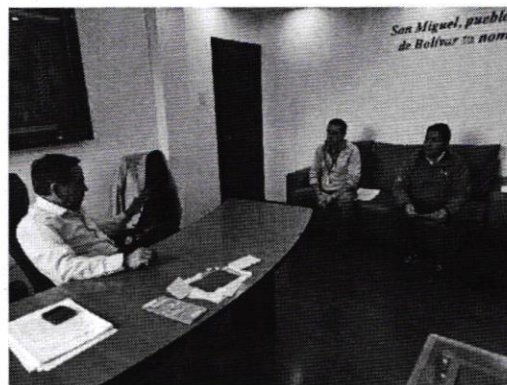


Fotografía 2. Reunión con el Dr. Vinicio Coloma, Alcalde.




Fotografía 3. Inspección de campo.




Fotografía 4. Obra de captación de agua para consumo humano.

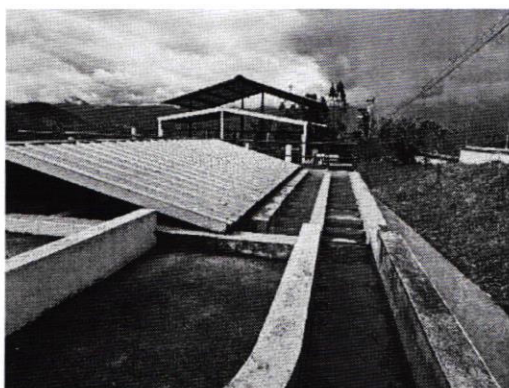

Fotografía 5. Inspección de la planta de tratamiento de agua para consumo humano.

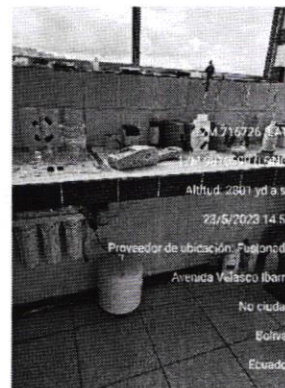


Fotografía 6. Inspección del laboratorio de control a la calidad del agua.

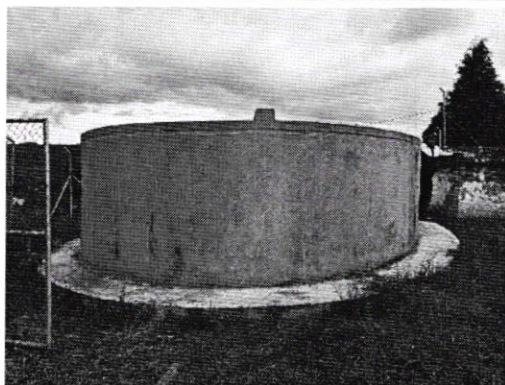


Fotografía 7. Inspección del estado de los tanques de almacenamiento (redondo).




Fotografía 8. Inspección del estado de los tanques de almacenamiento (rectangular).

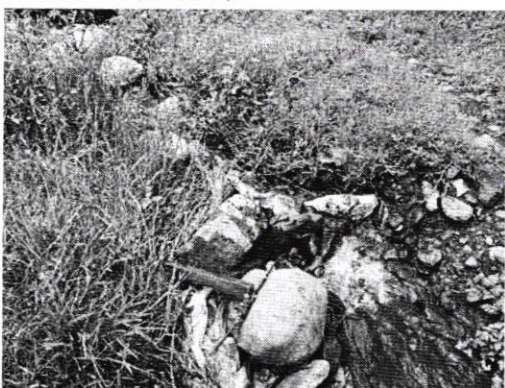


Fotografía 9. Inspección del punto de descarga 1 sobre el río Calahua-Naranjito.

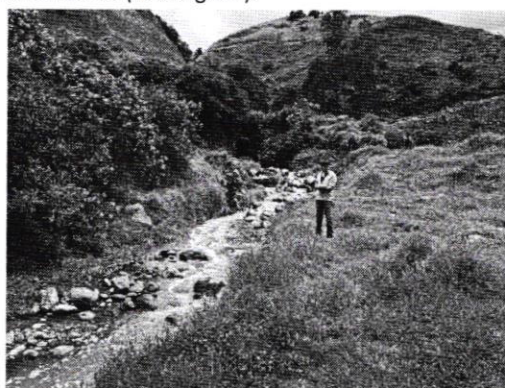



Fotografía 10. Inspección del punto de descarga 2 sobre el río Calahua-Naranjito.

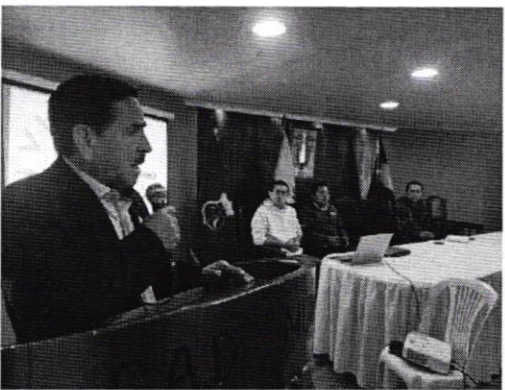

Fotografía 11. Taller con los prestadores comunitarios.

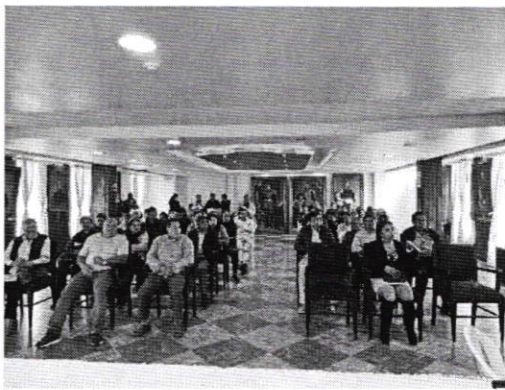

Fotografía 12. Taller con los prestadores comunitarios.

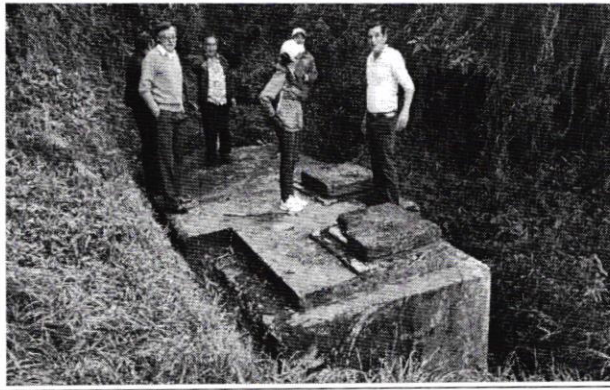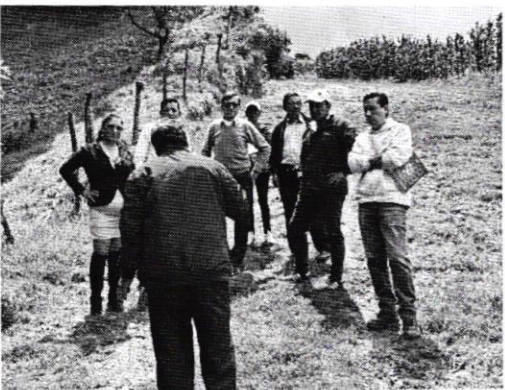

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo

Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440

www.regulacionagua.gob.ec



República
del Ecuador

Fotografía 13. Inspección del sistema de agua potable de la JAAP Alianza y Progreso. **Fotografía 14.** Inspección del sistema de agua potable de la JAAP Alianza y Progreso.

DETALLE DE GASTOS:

FECHA	N° DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
22-05-2023	S001-001-000000132	Alimentación	10,00
22-05-2023	001-901-000001596	Alimentación	10,00
23-05-2023	003-222-000004669	Alimentación	15,00
23-05-2023	S007-001-000000276	Alimentación	12,00
24-05-2023	003-222-000004707	Alimentación	17,00
24-05-2023	S001-001-000000134	Alimentación	10,00
24-05-2023	001-101-000000283	Hospedaje	90,00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA			\$ 164,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-05-2023	25-05-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito – San Miguel de Bolívar	22-05-2023	05:00	22-05-2023	10:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	San Miguel de Bolívar - Quito	25-05-2023	14:00	25-04-2023	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Agencia de Regulación y Control del Agua


Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo



Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440

www.regulacionagua.gob.ec

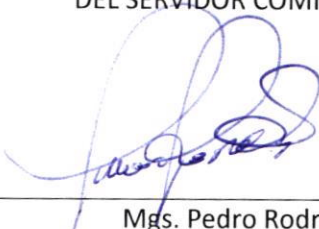

OBSERVACIONES	
- Se adjunta facturas, notas de venta como sustento del detalle de gastos.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Santiago Neptalí Quinchiguango Campués ANALISTA TÉCNICO C.C. 1002947982	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Mgs. Pedro Rodríguez DIRECTOR DE CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S)	 Mgs. María Luisa Coello DIRECTORA EJECUTIVA - ARCA


 Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 31-05-2023 HORA:
 RECIBE: 
 FIRMA: 

Agencia de Regulación y Control del Agua

Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero, edificio Contempo

Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4440

www.regulacionagua.gob.ec



República
del Ecuador